


**Klokken**  
**time**

**Dose-rate**  
**μSv pr. h**

**Security-scan CPH d. 13/2-2023**  
**(radioaktiviteten målet med Gamma-Scout Alert geigertæller)**  
*(tiden er dansk normaltid)*

7,29	0,10
7,30	0,11
7,32	0,06
7,34	0,12
7,35	51,43
7,37	0,09
7,39	0,11
7,40	0,08
7,42	0,08

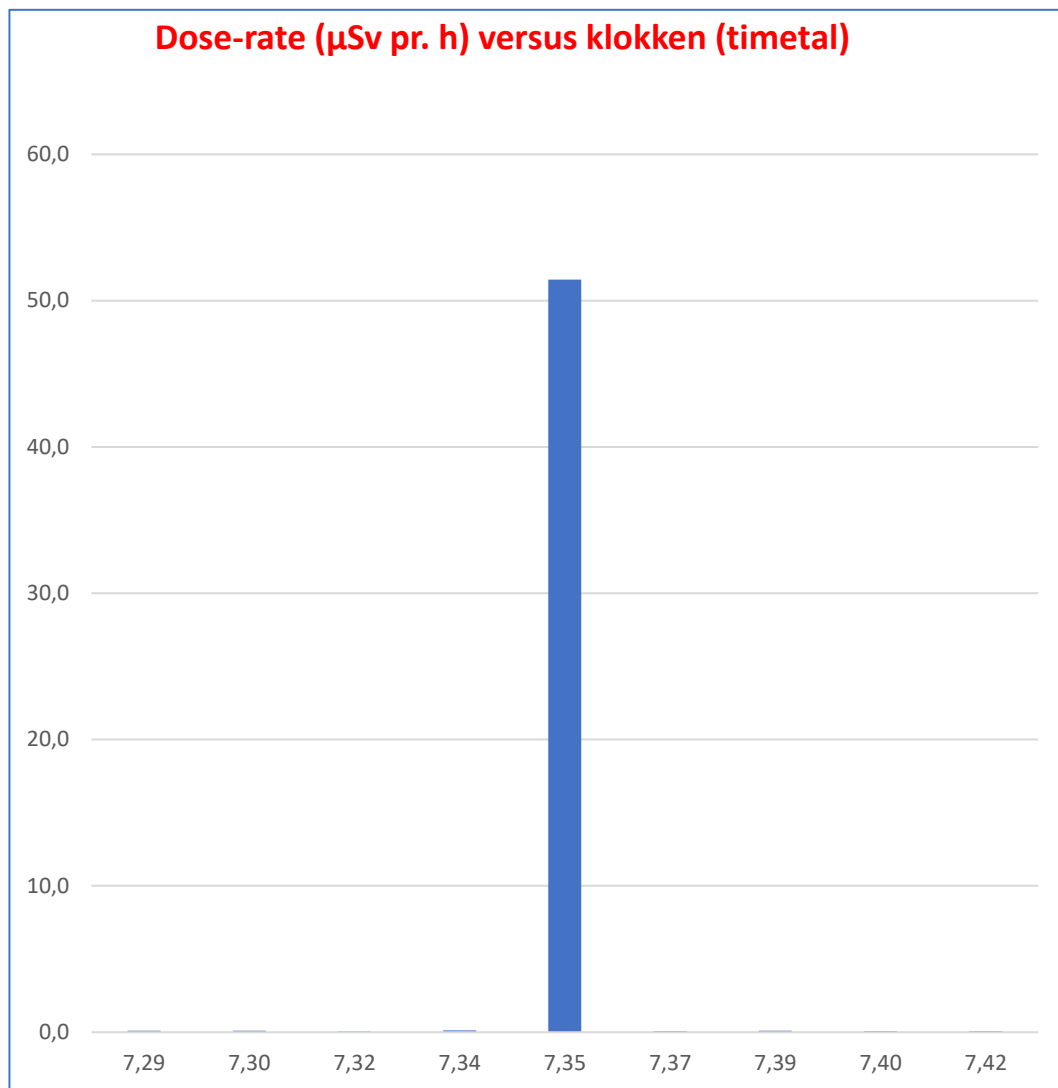

**Geigertælleren lå i kabinekuufferten.**

**Grafen viser strålingen ved security-scan af geigertælleren.**

**Foregik omkring kl. 07.21**

**Radioaktiviteten er målt med 1 minuts interval.**