


Klokken Dose-rate
time $\mu\text{Sv pr. h}$

Scurity-scan CPH d. 5/12-2021

(radioaktiviteten målet med Gamma-Scout Alert geigertæller)

(tiden er dansk normaltid)

11,24	0,367
11,33	0,307
11,41	0,247
11,49	0,247
11,58	21,840
11,66	0,223
11,74	0,213
11,83	0,243
11,91	0,237
11,99	0,170
12,08	0,197

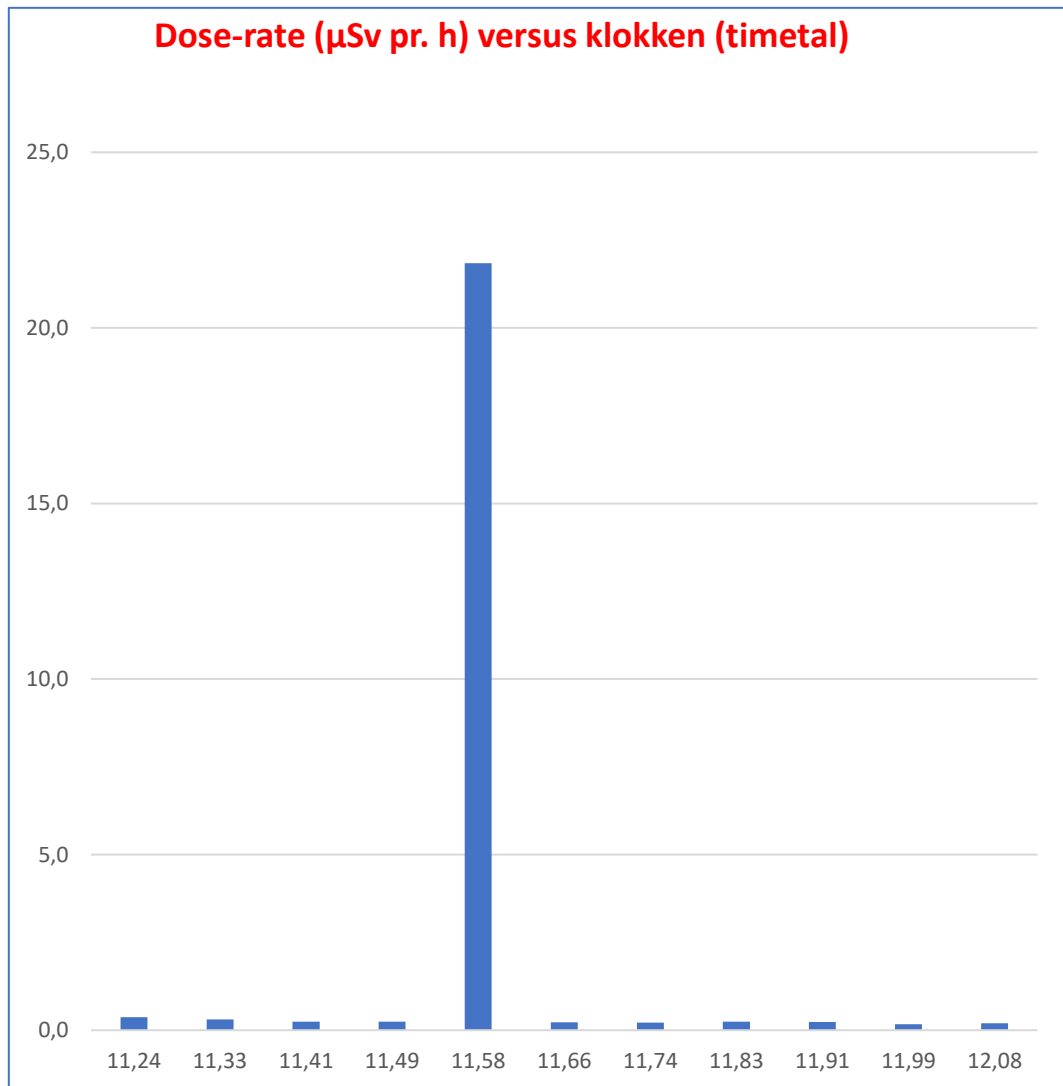

Grafen viser strålingen ved security-scan af geigertælleren.

Foregik omkring kl. 12.

Radioaktiviteten er målt med 5 minutters interval.