


Klokken Dose-rate  
time  $\mu\text{Sv pr. h}$

Security-scan i KEF d. 28/9-2021

(radioaktiviteten målet med Gamma-Scout Alert geigertæller)

(tiden er dansk normaltid)

8,02	0,18
8,10	0,19
8,19	0,16
8,27	0,17
8,35	16,56
8,44	0,24
8,52	0,26
8,60	0,25
8,69	0,20
8,77	0,24
8,85	0,25
8,94	0,19
9,02	0,19

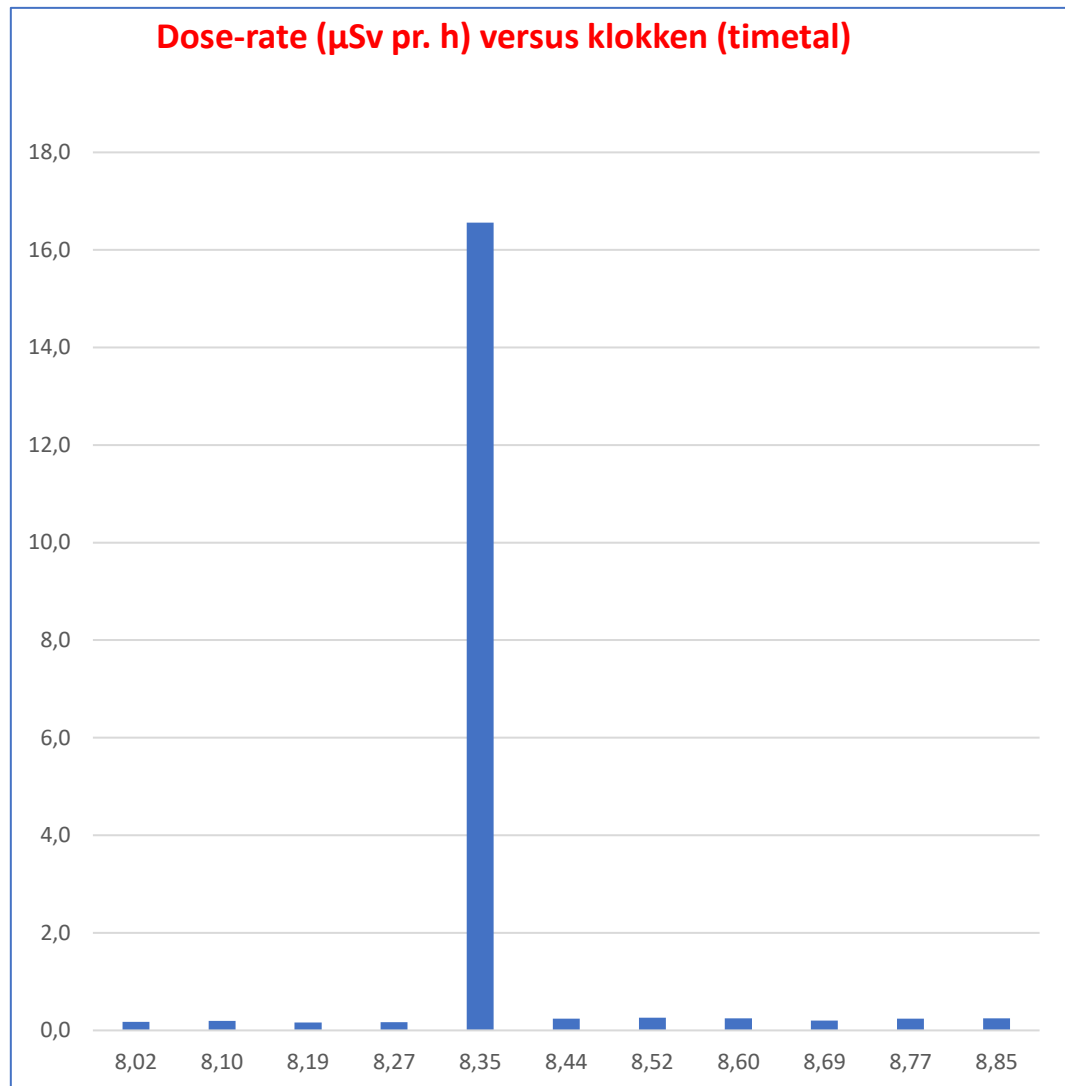

Grafen viser strålingen ved security-scan af geigertælleren.

Foregik mellem kl. 8 og 9.

Radioaktiviteten er målt med 5 minutters interval.